

Водяев
Ур. Чур.

Горьковское Районное Энергетическое Управление
"Горэнерго"

Центральная Служба Грозозащиты и Изоляции

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

при производстве профилактических испытаний
изоляции электрического оборудования электро-
станций и электросетей

г. Горький, 1977 год

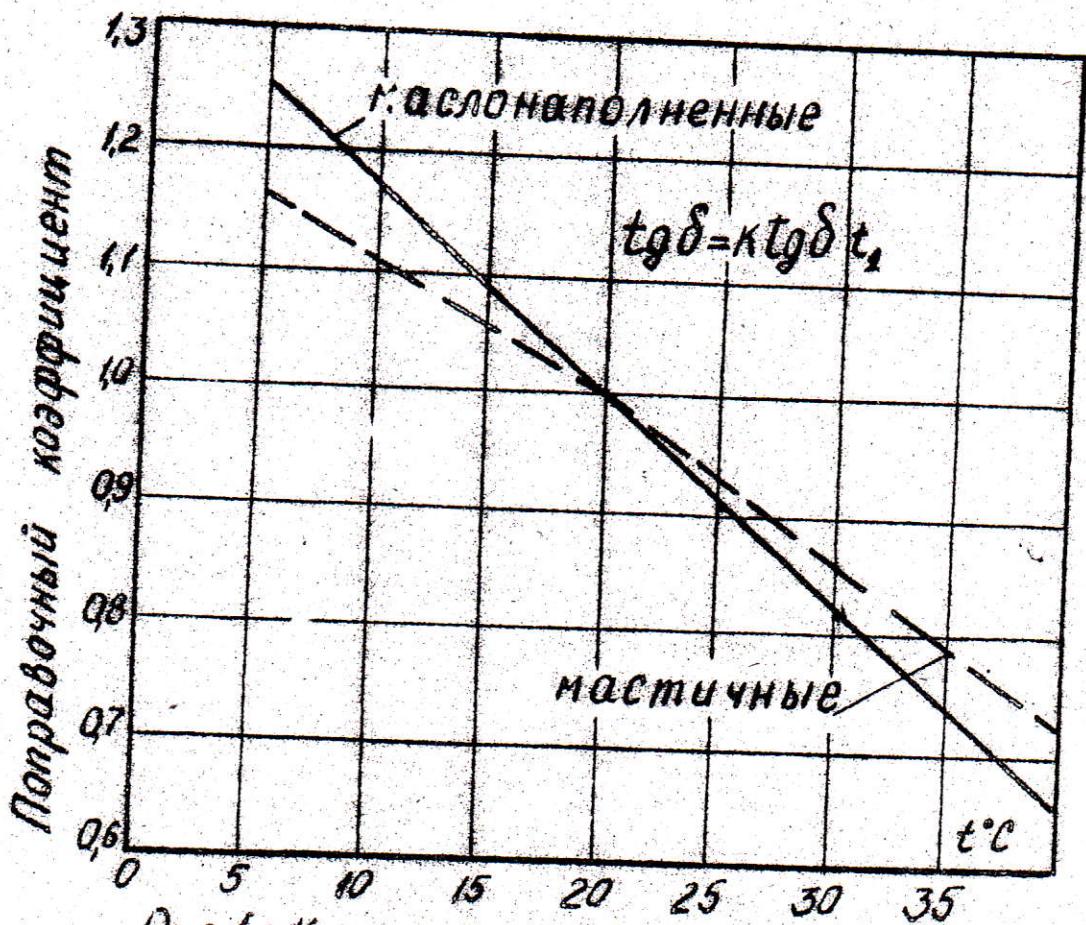


Рис. 1 Кривые поправочных коэффициентов $\text{tg}\delta$ на температуру для маслонаполненных и масличных вводов и ТН.

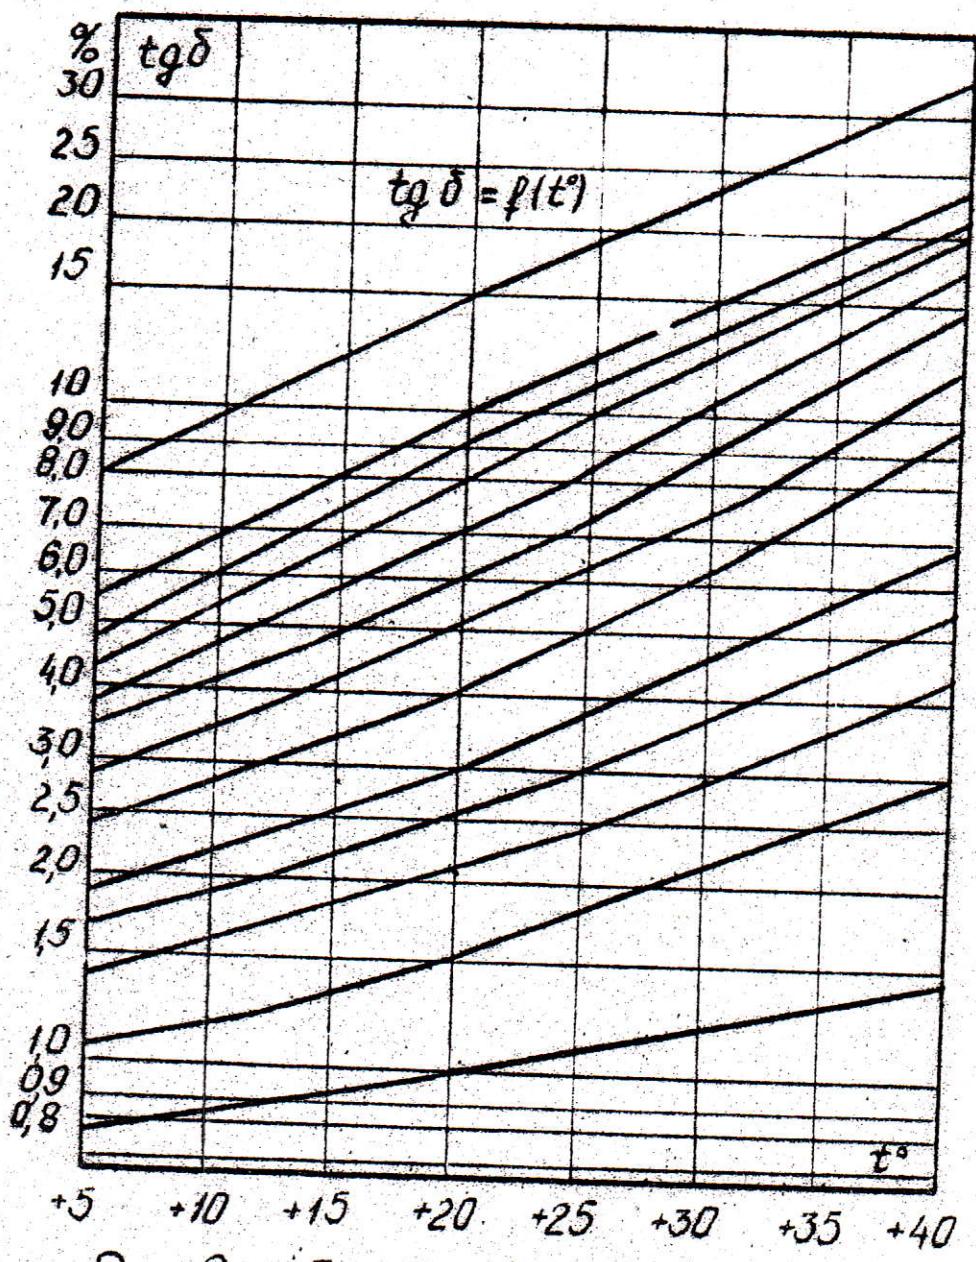


Рис. 2 Зависимость угла диэлектрических потерь от температуры для бакелитовых бумажных вводов.